
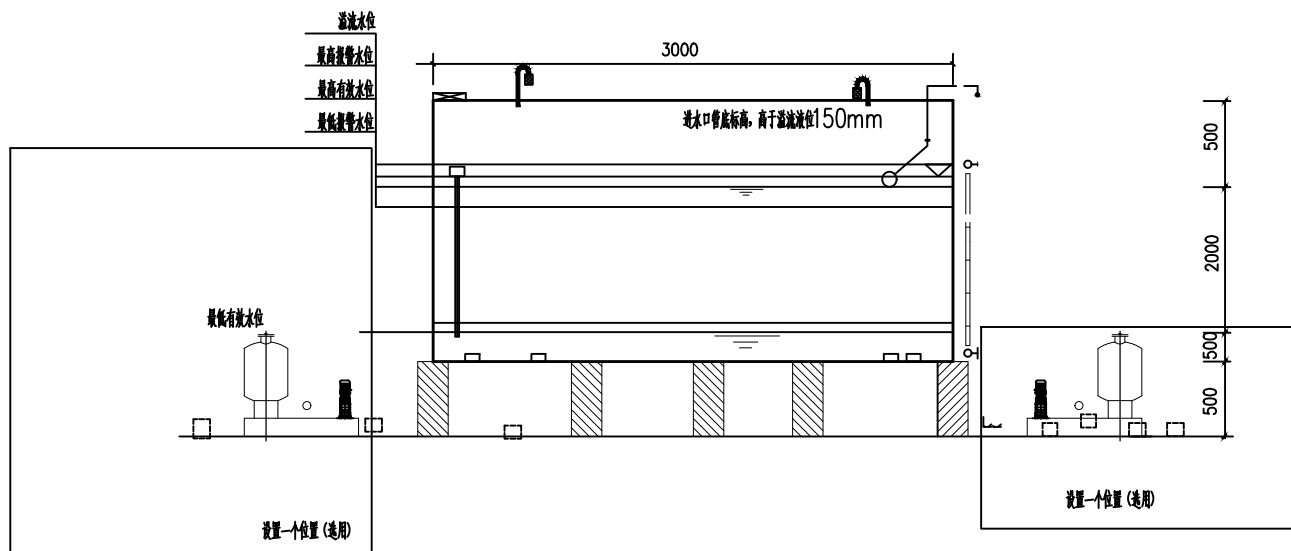


主要设备材料表

序号	设备名称	设备规格型号	单位	数量	备注
1	增压稳压装置	不锈钢增压稳压设备(一用一备): 流量Q=11L/S 扬程H=50m(P=0.50Mpa) 功率: 7.5KW 不锈钢罐体气压罐(一备): 调节容积: 800L (或按厂家) 配置软密封闸阀、倒流防止器、火灾控制柜等配套设施	套	1	配备自动控制装置
2	电力电缆	YJV-5*6mm2	米	25	照编JDG32mm
3	软密封闸阀	Z41H-16Q/DN100	个	6	
4	倒流防止器	DN100mm	个	3	
5	PPR管道	Pa=2.0MPa DN100mm	米	45	照编表兰
6	球阀	DN25mm	个	5	排空
7	Y型过滤器	DN100mm	个	2	加压泵前置
8	减压装置	DN100mm	套	1	加压泵前置
9			个		

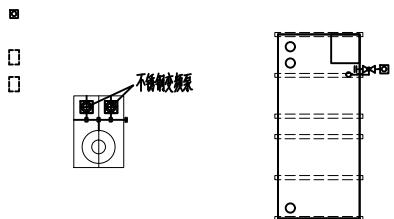

注: 增压稳压装置采用火灾控制装置, 火灾不锈钢水泵、不锈钢罐体气压罐及消防稳压罐
稳压泵供水管设置软密封闸阀, 稳压泵供水管设置软密封闸阀。

自贡市第三人民医院手术室供水主管加压改造方案图